
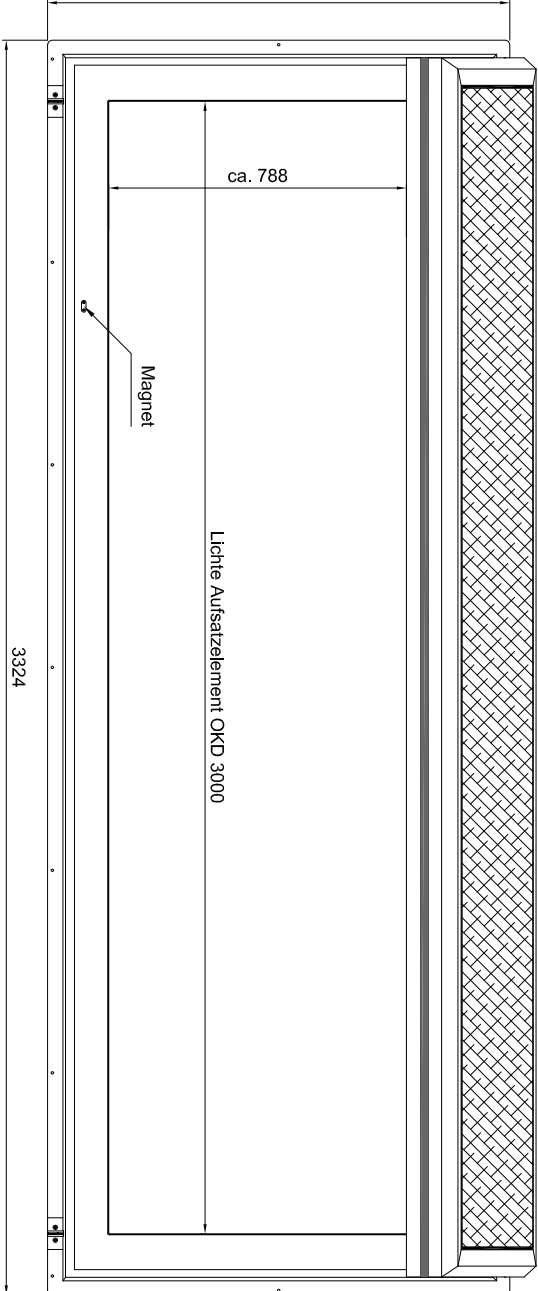
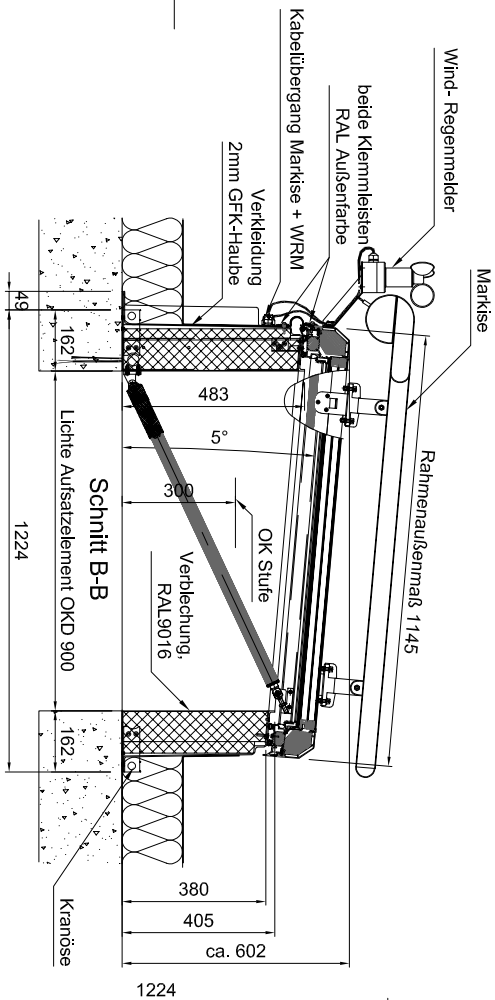
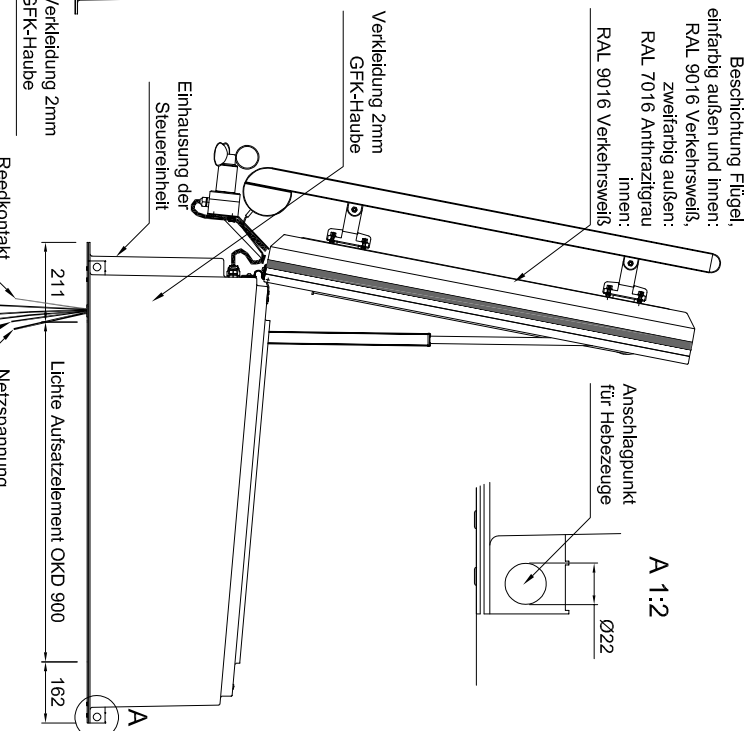
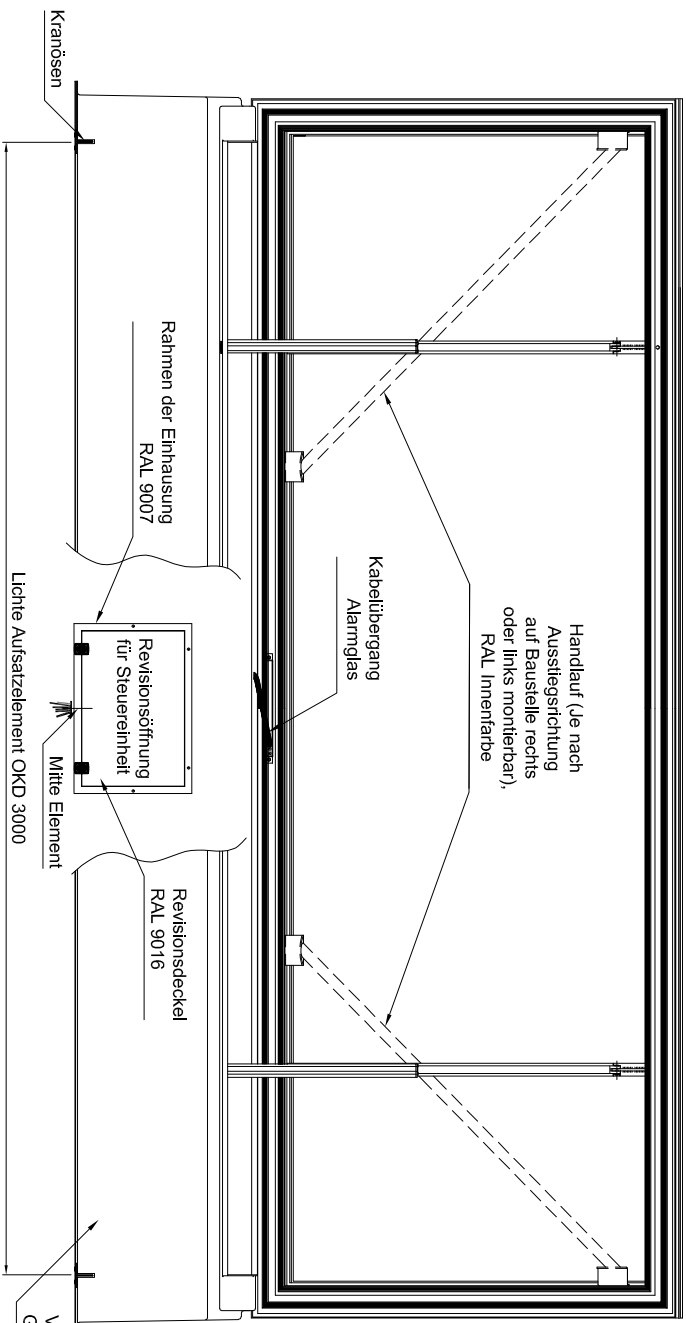


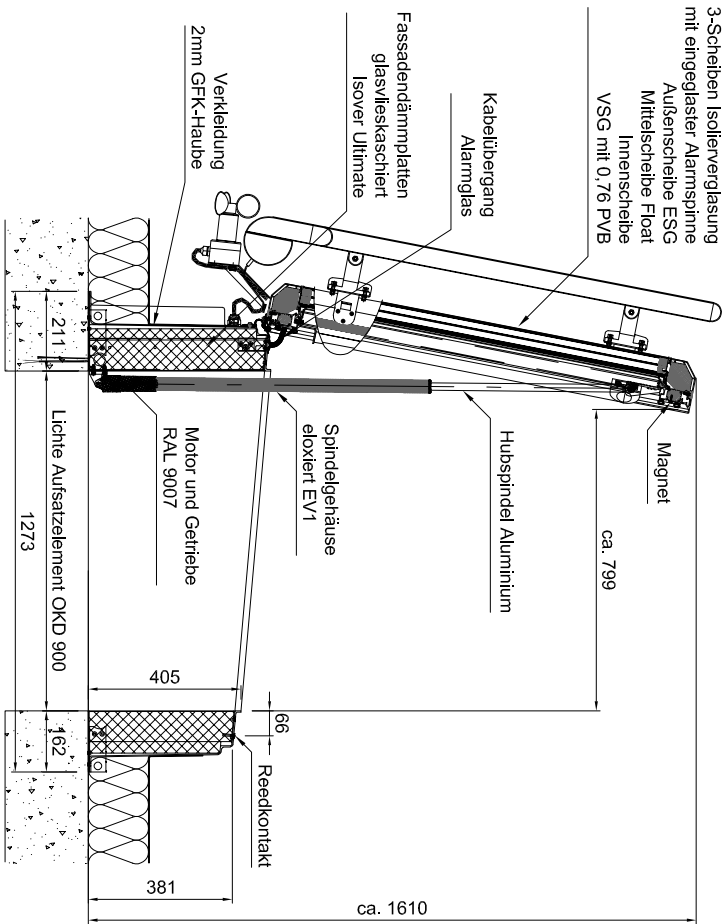

Gewicht der Gesamtkonstruktion je nach Verkleidungsbreite ca. 950 kg

Vor dem Befestigen des Flachdach Ausbogs auf der Dachkonstruktion ist das umlaufende Anlagengitter zu prüfen. Es muss sichergestellt sein, dass das Anlagengitter zu prüfen. Durch das Unterdrücken des Flachdach Ausbogs kann die Feststellung kompliziert werden. Eine spätere Korrektur (nach Befestigung) ist nicht möglich.

Abschürfermaßnahmen (z.B. Geländer) sind hausinterne Leistungen. Die Abschrägenstände nach DIN EN 349 zu festen Dachbauten (Geländer, Wände) sind einzutragen.



Der Dachanlag ist geschlossen durchzuführen gemäß DIN 18068-6.

Technische Änderungen vorbehalten !

Das Öffnen und Schließen der Dachluke erfolgt immer über einen Schlüsselaster (ohne Selbstverriegelung). Fernbedienungen oder ähnlichem ist gegen die Risikoübernahme im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie nicht zulässig! Der Bereich Ausbogs muss von der Bedienperson vollständig einsehbar sein.

In Abhängigkeit der geplanten Treppe sollte der Anlagengitterstand sein, im Bedarfsfall kann der Anlagengitterstand durch eine entsprechende Ausrichtung der Treppe geändert werden. Zur Ausführung kann aber auch ein hausinterner Telekopierhandl kommen.

Die Fläche für das Aufsatzelement muss umlaufend waagrecht sein!

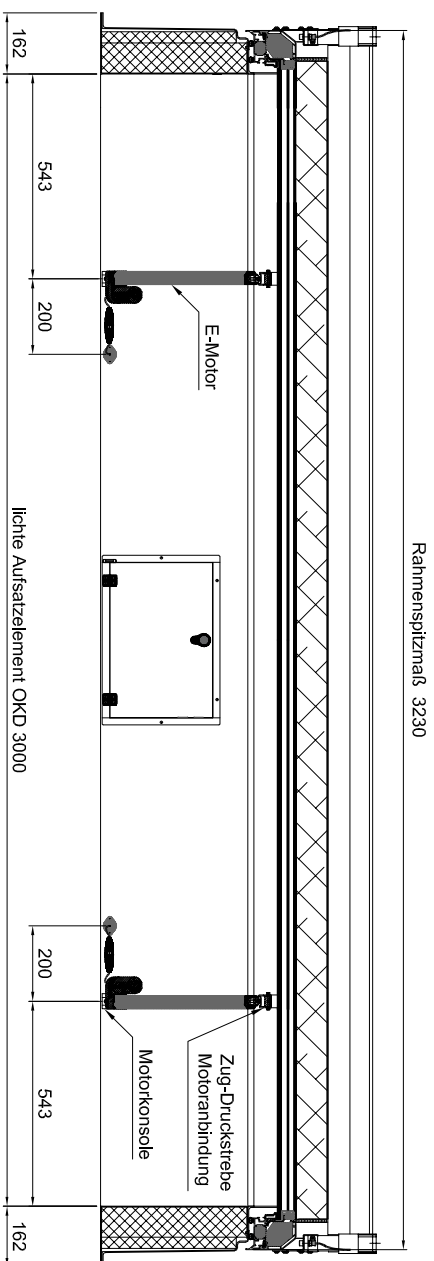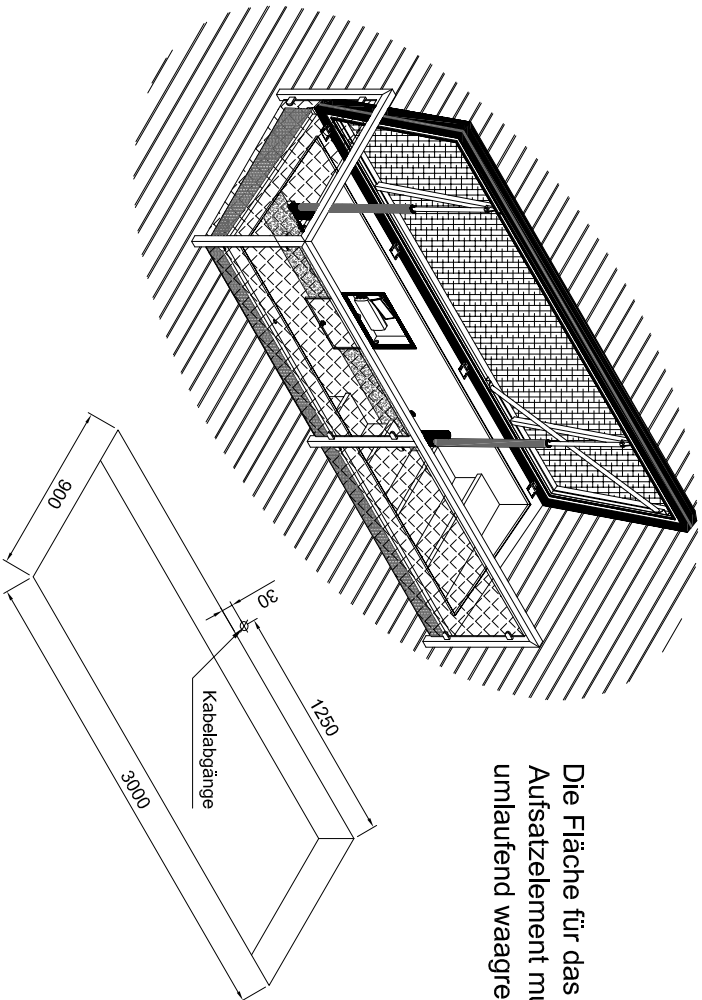

Schweißnähte: Die Schweißnähte sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die Schweißnähte sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die Schweißnähte sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen.	Einbauelemente: Die Einbauelemente sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die Einbauelemente sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die Einbauelemente sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen.	Toleranzen: Die Toleranzen sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die Toleranzen sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die Toleranzen sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen.	Flachdach Ausstieg Service FE Planungszeichnung Markise + Alarnglas
Zusätzliche Angaben: Die zusätzlichen Angaben sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die zusätzlichen Angaben sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die zusätzlichen Angaben sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen.	Material: Das Material ist nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Das Material ist nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Das Material ist nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen.	Zeichnungen: Die Zeichnungen sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die Zeichnungen sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen. Die Zeichnungen sind nach DIN EN ISO 10042 zu prüfen.	5.1.1.3.2.7.8.1 PZ-Service-FE 090x300cm